No. SCW20240395

（钢印）

230002349748

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5249

检 验 报 告

TEST REPORT

南京意斯特建筑材料
扫码看官网 · 13222788889

样品名称： 环氧磨石

委托单位： 南京意斯特建筑材料科技有限公司

广东省云浮市质量计量监督检测所
Guangdong Yunfu Supervision Testing Institute of Quality & Metrology

国家石材产品质量检验检测中心（广东）
China National Quality Inspection and Testing Center for Stone Products (Guangdong)

2024-06-14

说　明

1. 报告无检验单位“检验检测专用章”、骑缝章及钢印无效。
2. 报告涂改、缺页无效，复印的报告未盖检验单位上述检验检测专用章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效。
4. 对检验报告有异议，应在收到报告之日起15天内向本单位提出，逾期不予受理。
5. 委托检验报告仅对来样负责，委托方声称的信息，本单位不负责其真实性。
6. 协议退还样品，应在办理抽样、送样手续中说明，并在报告完成后90天内取回，逾期由本单位自行处理。
7. 报告真伪查询：网址：www.gjsczjzx.com；电话：0766-8939216；邮箱：nsqtcgd@163.com。
8. 场所地址：广东省云浮市云城区城北武警支队西南侧。
9. 当涉及以下信息时，将在报告中注明：

——试验场地不在本实验室时；

——与抽样方法或程序有关的标准或规范以及对这些规范的偏离、增添或删节的信息；

——对检测方法偏离、增删及有特殊检测条件要求时；

——特定方法、客户要求的附加信息。

Notice

1. A report is invalid without the specified stamp for inspection, the page seal and the steel seal.
2. A report is invalid if tampered, incomplete, duplicated without re-stamping the specified stamp for inspection.
3. A report is invalid without signatures by inspector, verifier and authorized signatory.
4. In case of any disagreement, application for explanation should be filed within 15 days since issue date.
5. The institute is only responsible for test sample, not responsible for the authenticity of the information claimed by the consignor.
6. Any returnable samples for inspection by agreement are subject to retrieval within 90 days from the day when the test is finished Otherwise they are at this institute'sdisposal.
7. Log on www.gjsczjzx.com ,dial 0766-8939216 or send email nsqtcgd@163.com for verification.
8. Address：Southwest of Chengbei PAP Division, Yuncheng District, Yunfu, Guangdong, China.
9. Following information, if only, should be included in the report:

— the test location which has not been carried out in our laboratory;

— standards or specifications related to sampling program, any deviation, addition and/or omission to these specifications;

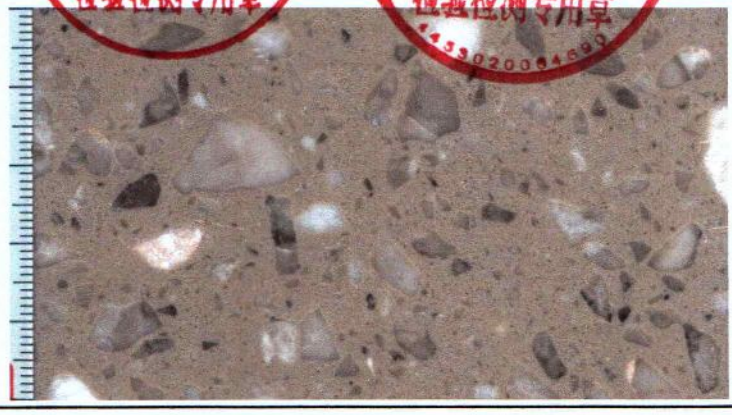
— any deviation, addition and/or omission to the test methods and special tes condition required;

— any particular methods applied or additional information required by the cl

广东省云浮市质量计量监督检测所
国家石材产品质量检验检测中心（广东）

No. SCW20240395

检　验　报　告

产品名称	环氧磨石	检验类别	委托检验
型号、规格	——	生产日期/批号	——/——
质量等级	A级	商标	——
受检单位	——	受检单位地址	——
生产单位	南京意斯特建筑材料科技有限公司	生产单位地址	——
委托单位	南京意斯特建筑材料科技有限公司	委托单位地址	——
抽(送)样单号	730155637300264960	抽(送)样日期	2024-05-24
抽(送)样数量	27块	抽样基数	——
抽样人员	——	抽样地点	——
样品状态	正常	检验周期	2024-05-24至2024-06-14
判定依据	——		
检验结论	详细检验项目及结果见附页。 检验检测专用章 签发日期　2024-06-14		
样品外观			
备注	实收样品信息:300mm×300mm×20mm 1块；100mm×100mm×20mm 14块；300mm×100mm×20mm 7块；50mm×50mm×50mm 5块		

说明：封面及说明页是报告的一部分，报告中“——”表示“不适用”。

批准：金俊敏　　审核：林敏霞　　主检：刘旭

广东省云浮市质量计量监督检测所
国家石材产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告 附 页

序号	检验项目		CNAS 检测标准（方法）	CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	标准要求 JC/T 908—2013（2017）（岗石）	检验结果
1	规格尺寸偏差	边长	人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.1	人造石 JC/T 908—2013（2017）	mm	A级：-1.0~0	实测值：299.95~300.09（未提供标称值）
		厚度			mm	A级：±1.5	实测值：19.48~19.62（未提供标称值）
2	角度公差（板长≤400mm）				mm/m	A级：≤0.30	0.10
3	平整度（板长≤400mm）				mm/m	A级：≤0.20	0.09
4	外观质量	色调花纹	人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.2		——	同一批板材的色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有明显色差。	色调基本调和，花纹基本一致
		正面外观缺陷 缺棱			个	长度不超过10mm，宽度不超过1.2 mm（长度≤5mm，宽度≤1mm不计），周边每米长允许个数：A级为0个（允许修补）	0
		缺角			个	面积不超过5mm×2mm（面积小于2mm×2mm不计），每块板允许个数：A级为0个（允许修补）	0
		气孔			个	直径不大于1.5mm（小于0.3mm的不计），板材正面每平方米允许个数：A级为0个（允许修补）	0
		裂纹			——	不允许出现，但不包括填料中石粒（块）自身带来的裂纹和仿天然石裂纹。	无
5	莫氏硬度		人造石 JC/T 908—2013（2017） 附录A		——	≥3	4
6	吸水率		人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.6	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3—2016	%	<0.35	0.02

审核：林丽霞　　主检：[illegible]

广东省云浮市质量计量监督检测所
国家石材产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告 附 页

序号	检验项目	CNAS 检测标准（方法）	CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	标准要求 JC/T 908—2013（2017）(岗石)	检验结果
7	弯曲强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4—2016	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4—2016	MPa	≥15	17.3
8	压缩强度	人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.9	人造石 JC/T 908—2013（2017）	MPa	>80	111
9	镜向光泽度	人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.13	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891—2008	光泽单位	高光板>70， 40<光板≤70， 20<低光板≤40， 其他光泽度要求供需双方商定。	48.6
10	放射性防护分类控制	建筑材料放射性核素限量 GB 6566—2010	建筑材料放射性核素限量 GB 6566—2010	——	人造石放射性应符合GB 6566 A类装饰装修材料的规定。	I_{Ra}<0.1 I_r<0.1 分类：A类
备注	1.检验项目1至4项和第9项样品尺寸300mm×300mm×20mm； 2.检验项目第8项压缩强度样品按JC/T 908—2013（2017）/7.9切割打磨后叠加粘结成50mm×50mm×50mm的试样进行试验，叠加粘结处理由委托方完成。					

序号	检验项目	CNAS 检测标准（方法）	CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	标准要求	检验结果
11	体积密度	合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T 35160.1—2017	合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T 35160.1—2017	g/cm^3	——	TX-1： 2.566 TX-2： 2.557 TX-3： 2.561 TX-4： 2.561 TX-5： 2.571 TX-6： 2.565 平均值：2.56

以下空白

审核：

主检：