No. SCW20260372

（钢印）

230002349748

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5249

# 检 验 报 告

# TEST REPORT

样品名称：无机磨石

委托单位：南京意斯特建筑材料科技有限公

广东省云浮市质量计量监督检测所
Guangdong Yunfu Supervision Testing Institute of Quality & Metrology

国家石材产品质量检验检测中心（广东）
China National Quality Inspection and Testing Center for Stone Products (Guangdong)

2026-07-06

南京意斯特建筑材料
扫码看官网 · 13222788889

国家石材产品质量检验检测中心（广东）

# 说　明

1. 报告无检验单位“检验检测专用章”、骑缝章及钢印无效。

2. 报告涂改、缺页无效，复印的报告未盖检验单位上述检验检测专用章无效。

3. 报告无主检、审核、批准人签名无效。

4. 对检验报告有异议，应在收到报告之日起15天内向本单位提出，逾期不予受理。

5. 委托检验报告仅对来样负责，委托方声称的信息，本单位不负责其真实性。

6. 协议退还样品，应在办理抽样、送样手续中说明，并在报告完成后90天内取回，逾期由本单位自行处理。

7. 报告真伪查询：网址：www.gjsczjzx.com；电话：0766-8939216；邮箱：nsqtcgd@163.com。

8. 场所地址：广东省云浮市云城区城北武警支队西南侧。

9. 当涉及以下信息时，将在报告中注明：

——试验场地不在本实验室时；

——与抽样方法或程序有关的标准或规范以及对这些规范的偏离、增添或删节的信息；

——对检测方法偏离、增删及有特殊检测条件要求时；

——特定方法、客户要求的附加信息。

# Notice

1. A report is invalid without the specified stamp for inspection, the page seal and the steel seal.

2. A report is invalid if tampered, incomplete, duplicated without re-stamping the specified stamp for inspection.

3. A report is invalid without signatures by inspector, verifier and authorized signatory.

4. In case of any disagreement, application for explanation should be filed within 15 days since issue date.

5. The institute is only responsible for test sample, not responsible for the authenticity of the information claimed by the consignor.

6. Any returnable samples for inspection by agreement are subject to retrieval within 90 days from the day when the test is finished Otherwise they are at this institute'sdisposal.

7. Log on www.gjsczjzx.com ,dial 0766-8939216 or send email nsqtcgd@163.com for verification.

8. Address：Southwest of Chengbei PAP Division, Yuncheng District, Yunfu, Guangdong, China.

9. Following information, if only, should be included in the report:

— the test location which has not been carried out in our laboratory;

— standards or specifications related to sampling program, any deviation, addition and/or omission to these specifications;

— any deviation, addition and/or omission to the test methods and special test condition required;


— any particular methods applied or additional information required by the clien

3亿人都在用的扫描App

# 广东省云浮市质量计量监督检测所
# 国家石材产品质量检验检测中心（广东）

## 检　验　报　告

No. SCW20260372

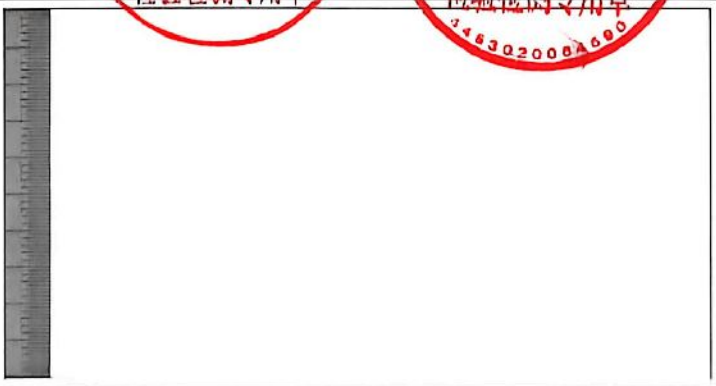
| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 无机磨石 | 检验类别 | 委托检验 |
| 型号、规格 | —— | 生产日期/批号 | ——/—— |
| 质量等级 | A级 | 商标 | —— |
| 受检单位 | —— | 受检单位地址 | —— |
| 生产单位 | 南京意斯特建筑材料科技有限公司 | 生产单位地址 | —— |
| 委托单位 | 南京意斯特建筑材料科技有限公司 | 委托单位地址 | —— |
| 抽(送)样单号 | 1008779812288331777 | 抽(送)样日期 | 2026-06-11 |
| 抽(送)样数量 | 46块 | 抽样基数 | —— |
| 抽样人员 | —— | 抽样地点 | —— |
| 样品状态 | 正常 | 检验周期 | 2026-06-11至2026-07-06 |
| 判定依据 | —— | | |
| 检验结论 | 详细检验项目及结果见附页。<br>检验检测专用章<br>签发日期　2026-07-06 | | |
| 样品外观 |  | | |
| 备注 | 实收样品信息:300mm×300mm×18mm 1块；100mm×100mm×18mm 15块；300mm×100mm×18mm 8块；50mm×50mm×18mm 22块 | | |
| 说明：封面及说明页是报告的一部分，报告中“——”表示“不适用”。 | | | |

批准：金俊敏　　审核：林敏霞　　主检：刘旭

3亿人都在用的扫描App

# 广东省云浮市质量计量监督检测所
# 国家石材产品质量检验检测中心（广东）

## 检 验 报 告 附 页



| 序号 | 检验项目 | | | CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 单位 | 标准要求 JC/T 908—2013 | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规格尺寸偏差 | 边长 | | 人造石 JC/T 908—2013 7.1 | 人造石 JC/T 908—2013 7.1 | mm | —— | 实测值：290.62~299.78（未提供标称值） |
| | | 厚度 | | | | mm | —— | 实测值：17.90~18.06（未提供标称值） |
| 2 | 角度公差（板长≤400mm） | | | | | mm/m | —— | 0.15 |
| 3 | 平整度（板长≤400mm） | | | | | mm/m | —— | 0.06 |
| 4 | 外观质量 | 色调花纹 | | 人造石 JC/T 908—2013 7.2 | 人造石 JC/T 908—2013 7.2 | —— | —— | 色调基本调和，花纹基本一致 |
| | | 正面外观缺陷 | 缺棱 | | | 个 | —— | 0 |
| | | | 缺角 | | | 个 | —— | 0 |
| | | | 气孔 | | | 个 | —— | 0 |
| | | | 裂纹 | | | —— | —— | 无 |
| 5 | 莱氏硬度 | | | 人造石 JC/T 908—2013 附录A | 人造石 JC/T 908—2013 附录A | —— | —— | 4 |
| 6 | 吸水率 | | | 人造石 JC/T 908—2013 7.6 | 人造石 JC/T 908—2013 7.6 | % | —— | 0.14 |
| 7 | 弯曲强度 | | | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4—2016 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4—2016 | MPa | —— | 13.0 |

审核：林翔毅　　主检：刘旭

3亿人都在用的扫描App

# 广东省云浮市质量计量监督检测所
# 国家石材产品质量检验检测中心（广东）

## 检 验 报 告 附 页



| 序号 | 检验项目 | CNAS 检测标准（方法） | CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 单位 | 标准要求 JC/T 908—2013 | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 压缩强度 | 人造石 JC/T 908—2013 7.9 | 人造石 JC/T 908—2013 7.9 | MPa | —— | 84 |
| 9 | 光泽度 | 人造石 JC/T 908—2013 7.13 | 人造石 JC/T 908—2013 7.13 | 光泽单位 | —— | 25.3 |
| 10 | 放射性防护分类控制 | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566—2010 | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566—2010 | —— | —— | $I_{Ra}$<0.1<br>$I_r$<0.1<br>分类：A类 |
| 备注 | 1.检验项目1至4项和第9项样品尺寸为300mm×300mm×18mm；<br>2.检验项目第8项压缩强度样品按JC/T 908—2013/7.9切割打磨后叠加粘结成50mm×50mm×50mm的试样进行试验 | | | | | |

| 序号 | 检验项目 | CNAS 检测标准（方法） | CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 体积密度 | 合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T 35160.1—2017 | 合成石材试验方法 第1部分：密度和吸水率的测定 GB/T 35160.1—2017 | $g/cm^3$ | —— | TX-1： 2.523<br>TX-2： 2.529<br>TX-3： 2.524<br>TX-4： 2.530<br>TX-5： 2.527<br>TX-6： 2.527<br>平均值：2.53 |

以下空白

审核：林翠霞　　主检：刘旭

3亿人都在用的扫描App

# 国家石材产品质量检验检测中心（广东）简介

国家石材产品质量检验检测中心（广东）（以下简称中心）成立于2011年，占地33500平方米，拥有检验检测设备300多台（套），其中大型进口设备80多台（套）。为社会各界提供专业权威的石材及相关产品质量委托检验、质量纠纷仲裁检验、标准技术咨询，人员培训等服务。中心秉承“科学、公正、准确、满意”的质量方针，竭诚为广大客户提供优质的服务。

一、检测服务

中心目前已认证国内外标准193个（含美国ASTM、欧盟EN、德国DIN等），检测参数500多项。检测产品包括国内外天然石材、国内外人造合成石、石材防护剂、石材复合板、石材制品（石雕、马赛克、墓碑、异性石材）、石材工艺品等。具体项目：

1.加工质量类项目：规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差、外观质量、镜向光泽度、颗粒分布分析。

2.常规物理性能项目：密度（体积密度、真密度、表观密度、面密度）、真气孔率、吸水率、压缩强度（干燥、水饱和、冻融循环）、弯曲强度（干燥、水饱和、冻融循环）、断裂模数、弹性模量、挠曲强度、粘结强度拉伸强度、抗冲击强度、抗热激变性能、挂装强度、耐磨性、耐候性、耐老化（紫外、激冷激热、氙灯等）、硬度（莫氏、肖氏、巴氏、奴氏）、线性热膨胀系数、岩相分析、物相分析等。

3.常规成分分析及耐化学性能类项目：化学成分分析（钙、硅、铁、铝、镁、硫、磷等）、耐盐雾老化、耐污染、耐化学侵蚀、耐酸碱性能等。

4.安全性能项目：导热性能、导电性能、防滑安全性（模拟人防滑、动、静摩擦系数、防滑系数、防滑性能等级划分）、放射性核素分析（镭、钍、钾比活度、内、外照射指数）、有毒有害物质（重金属铅、镉、铬、镍、汞等）含量分析等。

5.建筑材料防火性能项目：燃烧性能分级、燃烧热值、耐火反应、可燃性、不燃性、单体燃烧、氧指数等。

二、标准服务

中心面向社会各界提供石材标准制修订、标准技术咨询和人员培训等相关标准化工作服务。



检验检测机构
资质认定证书

编号：230002349748

名称：广东省云浮市质量计量监督检测所

地址：广东省云浮市云城区城北武警支队西南侧（527300）


经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证，资质认定包括检验检测机构计量认证，检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告及证书的法律责任由广东省云浮市质量计量监督检测所承担。

许可使用标志

230002349748

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

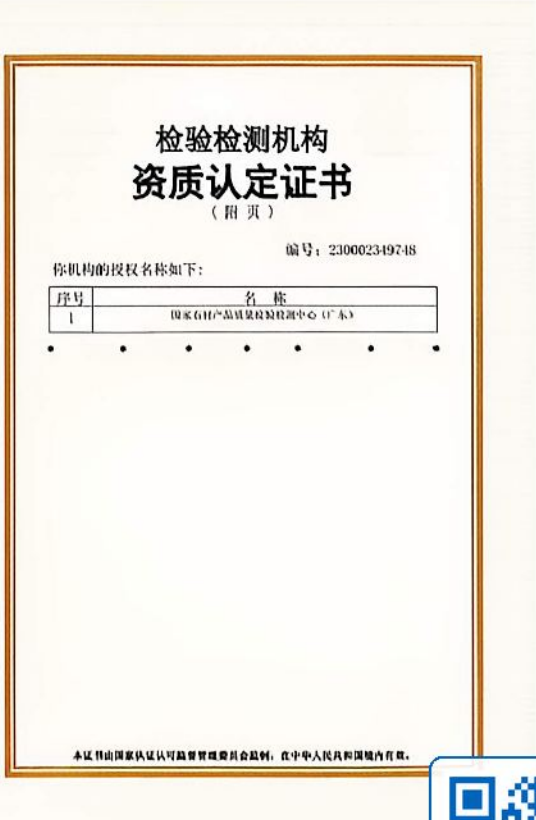

检验检测机构
资质认定证书
（附 页）

编号：230002349748

你机构的授权名称如下：

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 国家石材产品质量检验检测中心（广东） |

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

3亿人都在用的扫描App